



MOTORVENTIL MONTERING

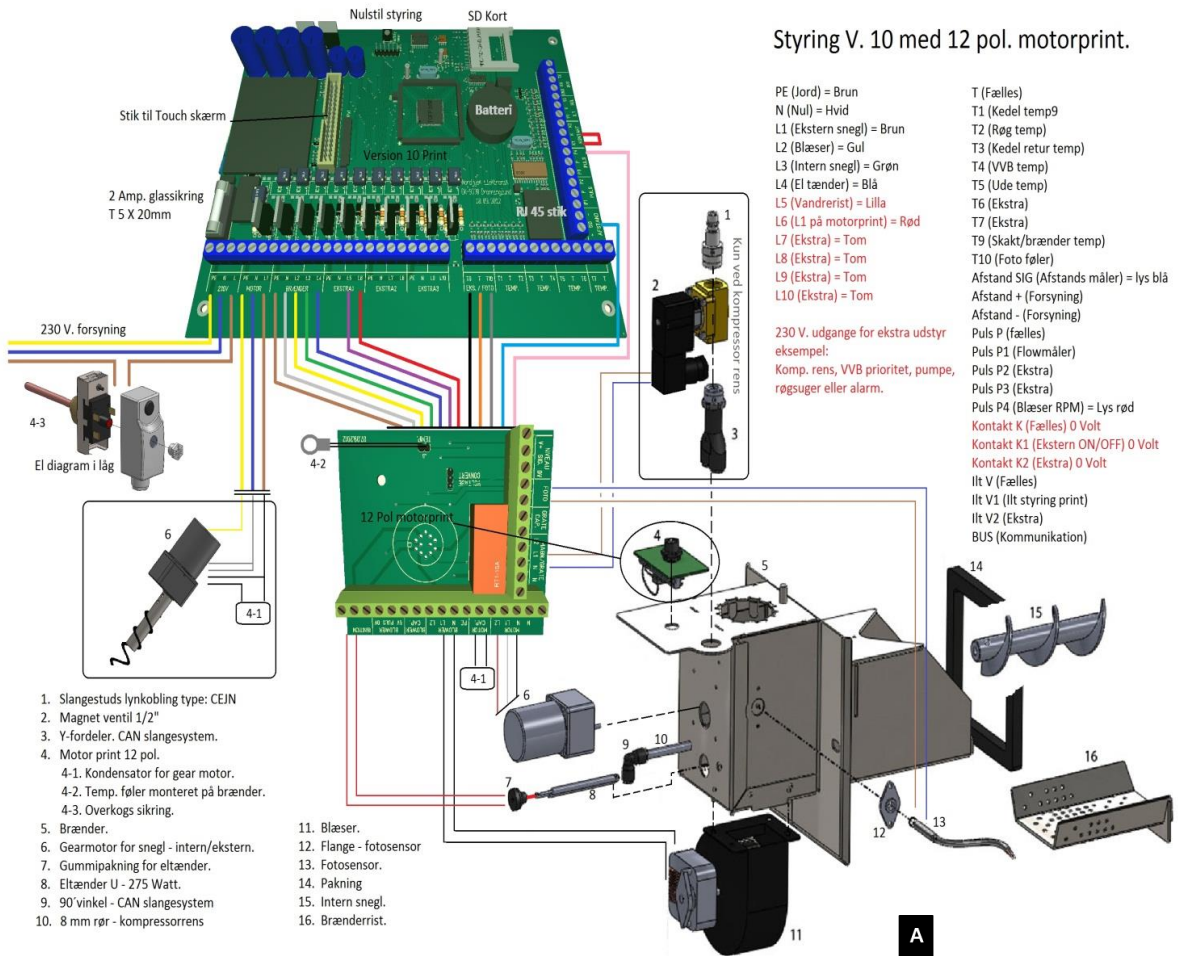

V7 & V10 med 12 pollet stik

Tilslutning 230 Volt AC



1. Monter 3 vejs ventillen på fremløb fra kedlen.
2. AB flow ind i ventil.
3. B til hus / radiator / gulvarme.
4. A til VVB.
5. Temperatur sensor monteres i VVB. Monteres den højt (1) giver det mindre varmt vand, men færre starter. Monteres den lavt (2) er der mere varmt vand , men der startes hurtigere op ved tapning , det giver flere starter / dag.
6. Aktiver udgang der er valgt i styringen.
7. Vælg en ønsket temperatur i VVB i styringen.

